


事務所 平面図

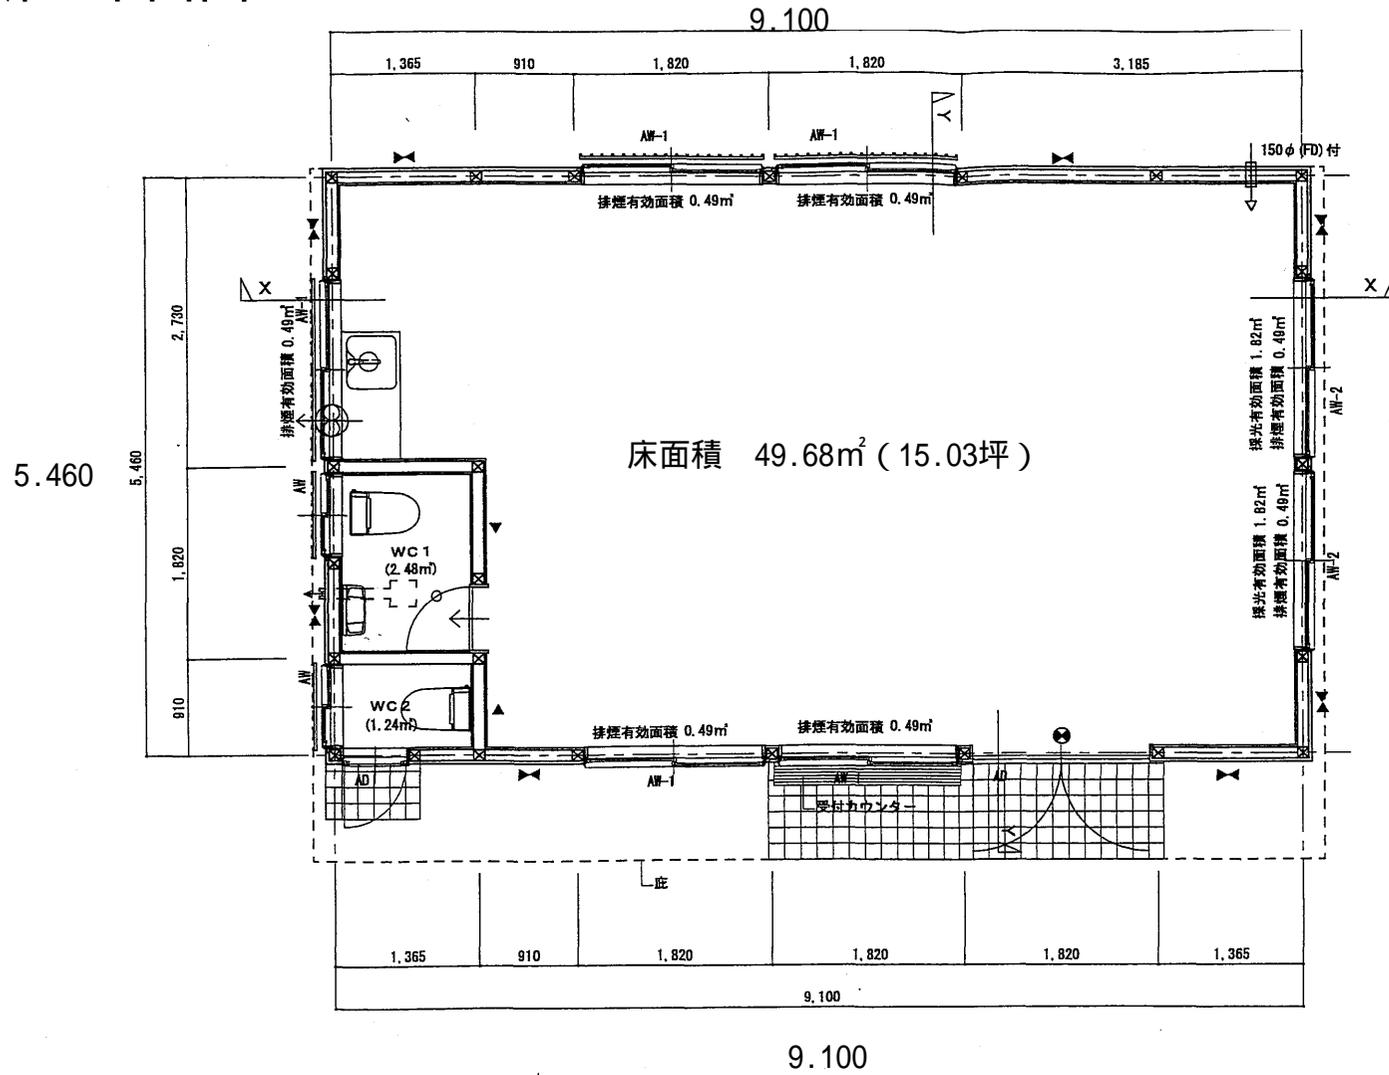

共通事項

☒	管柱105×105角柱120×120	←⊗→	換気扇
▶	筋違 45×90 木材		厨房換気計算
▶	筋違45×90 木材タスキ		厨房ガス使用量 12KW/h
☒	天井扇 100Φ		v=40k0=40×0.93m3×12KW=446.4m3/h
→	換気方向 (24時間換気型)	→	換気扇 v=660m3/h
⊗	(開きドア下アンダーカット10)		ガス栓 ヒューズコック型使用
+	給気口	⊗	コンロの上方離隔は80cm以上確保
AW AD	アルミサッシ	⊗	誘導灯 (BT内蔵) 13W (C級)